


Усадка упругого элемента в зависимости от нагрузки на крепление, действующей по оси z

Монтаж

При монтаже воздуховодов, трубопроводов, инженерного оборудования тип креплений Vibrofix Uni выбирается исходя из массы виброизолируемых объектов и рабочей частоты их вибрационного воздействия.

Монтаж креплений Vibrofix Uni производится с помощью металлических анкеров диаметром 6 мм. Нагрузка на каждое крепление должна соответствовать диапазону рабочих нагрузок, указанному в таблице.

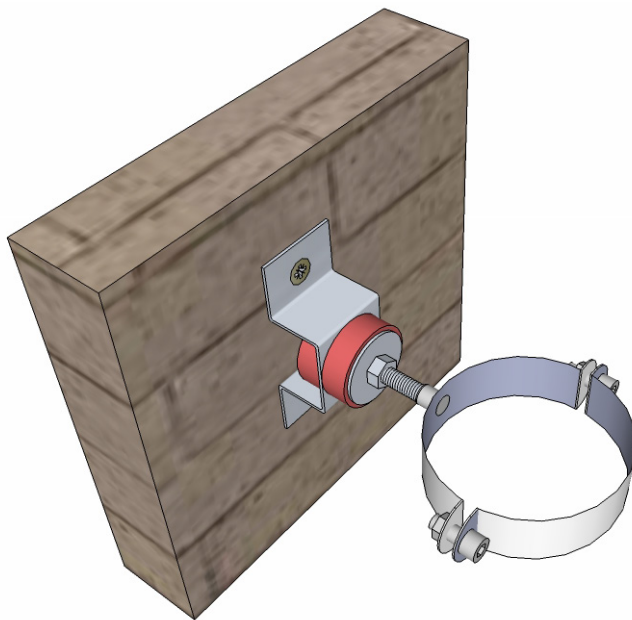

Монтаж хомута для труб инженерных коммуникаций с помощью крепления Vibrofix Uni